


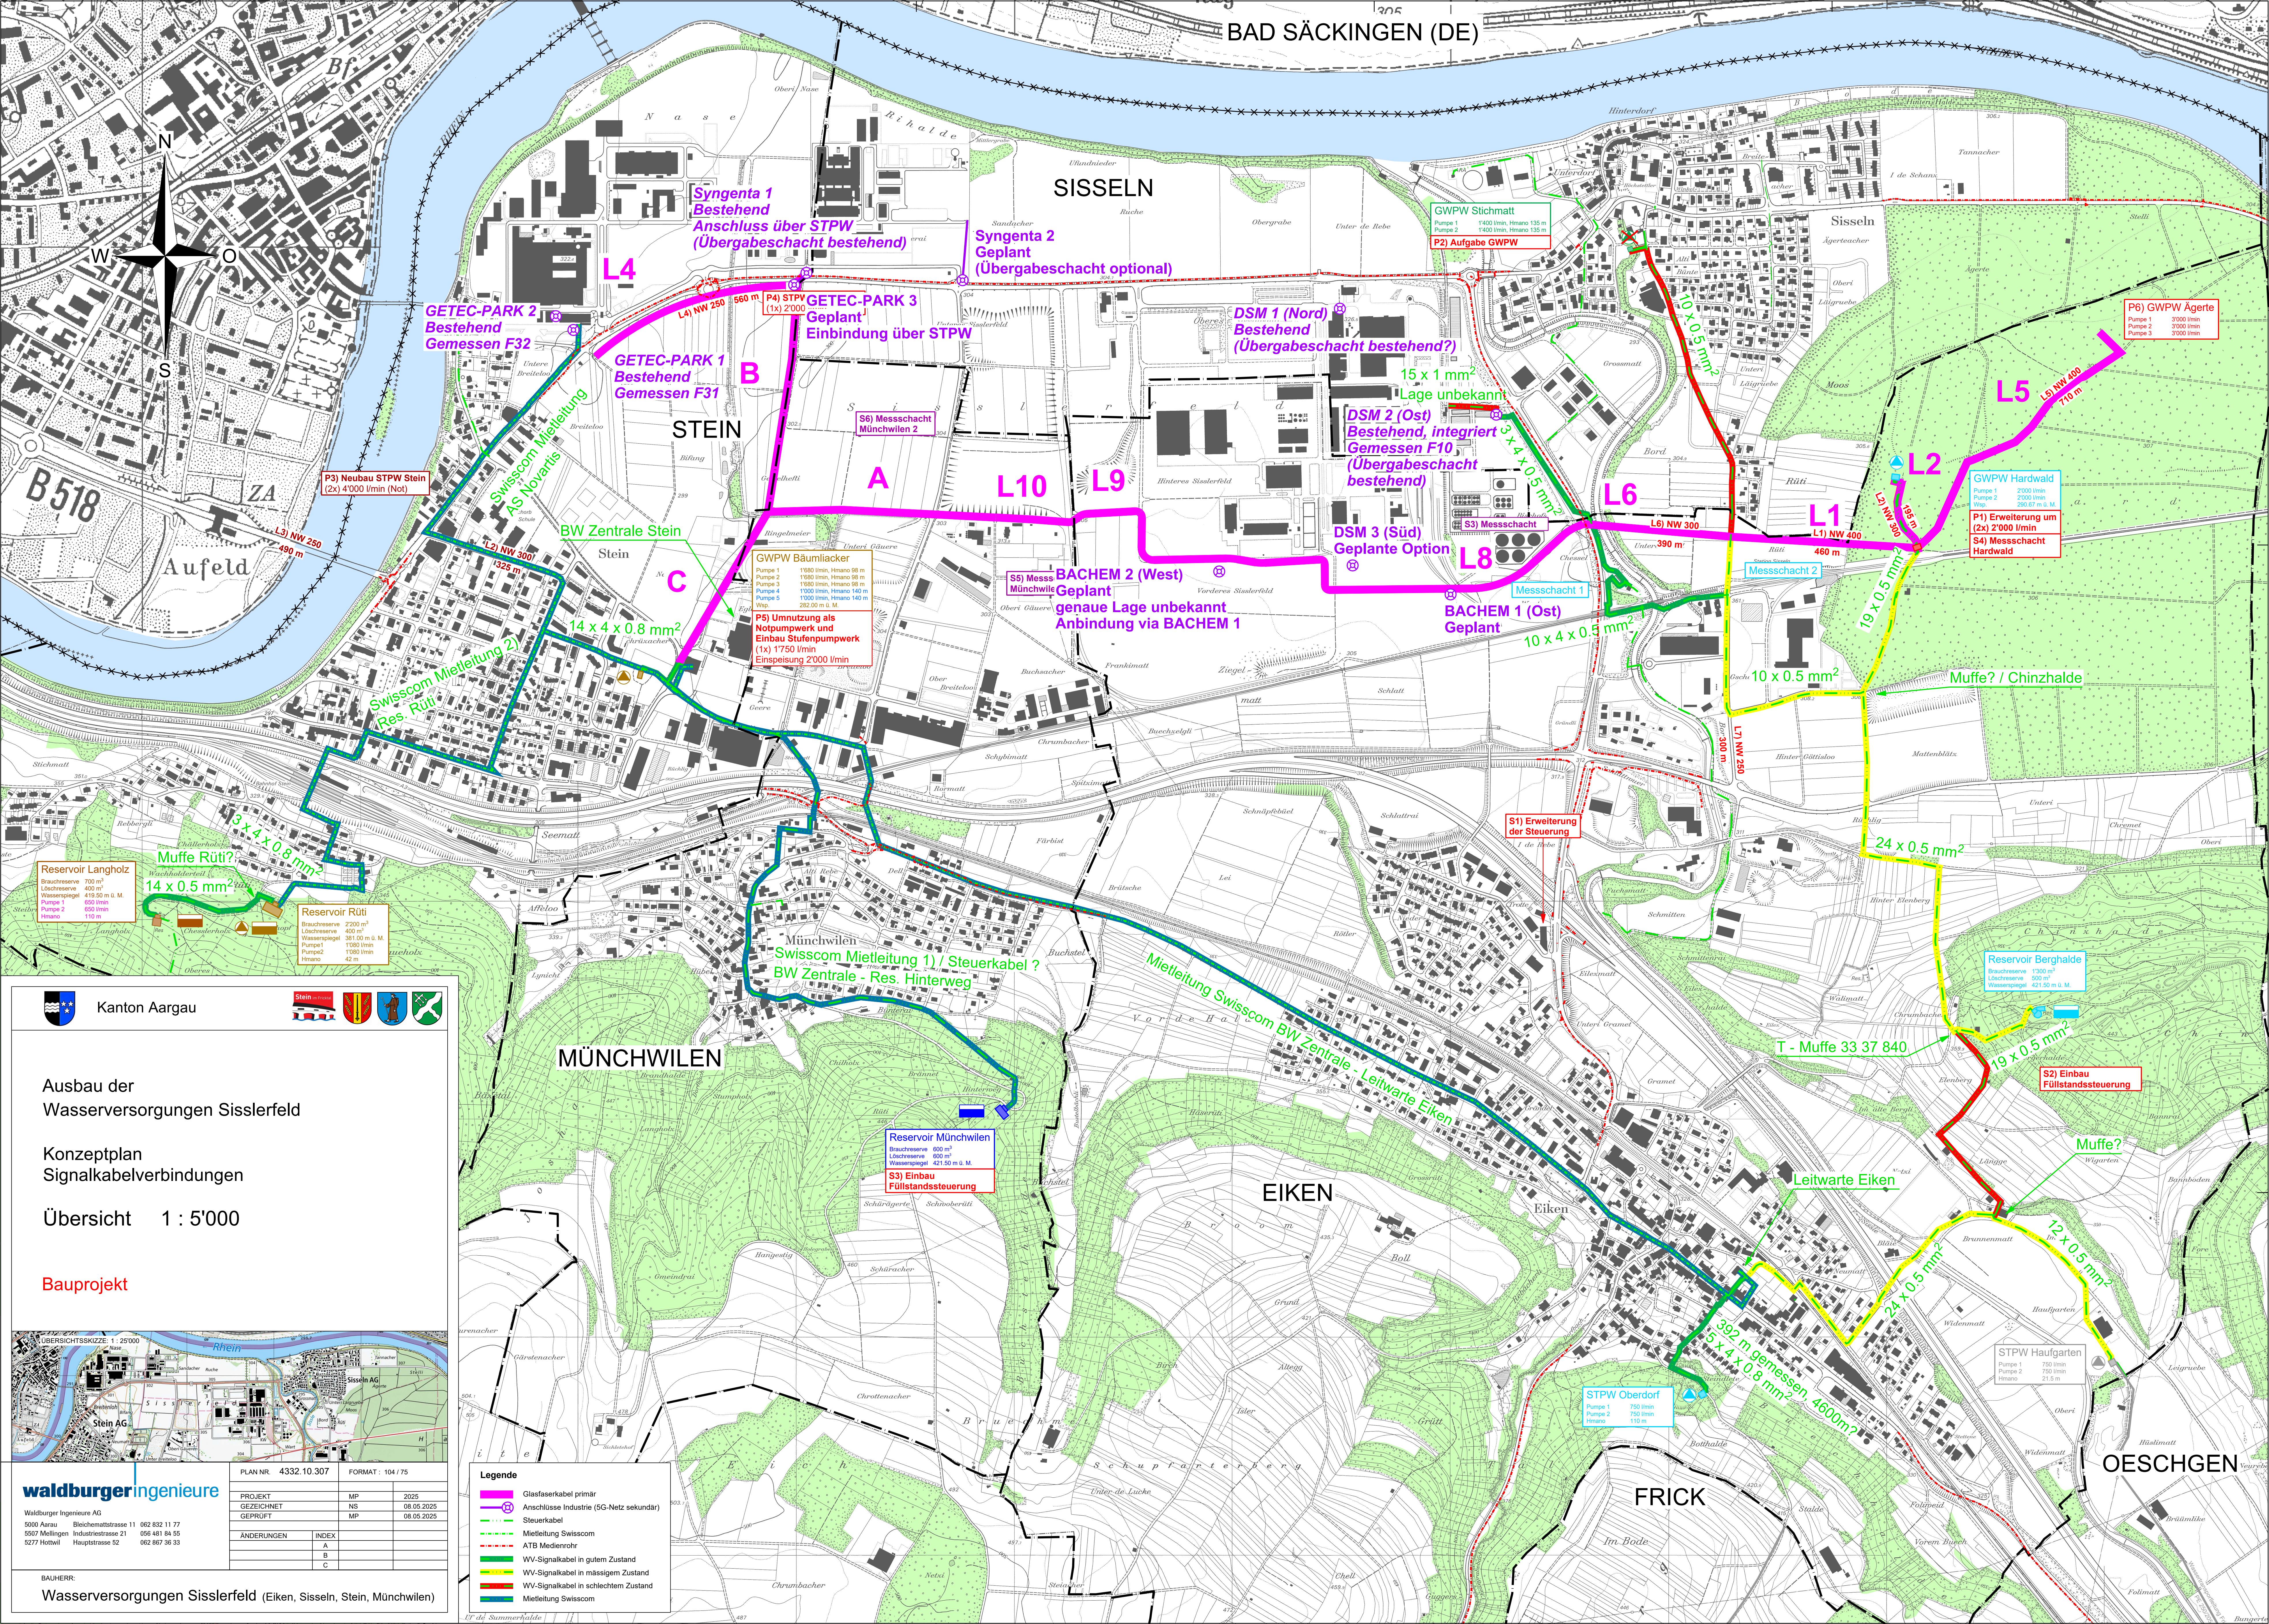


Waldburger Ingenieure AG
5000 Aarau
5507 Mellingen
5277 Hottwil

Ausbau der
Wasserversorgungen Sisslerfeld

Konzeptplan
Signalkabelverbindungen

Übersicht 1 : 5'000

Bauprojekt

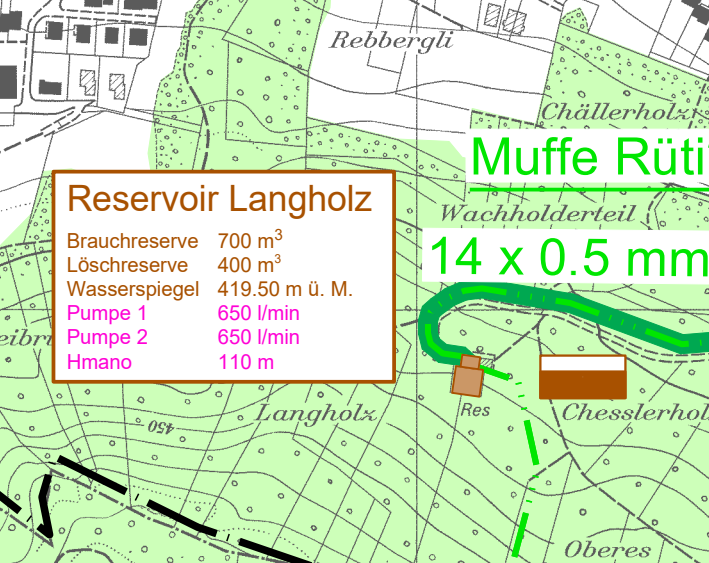

PLAN NR.	4332.10.307	FORMAT :	104 / 75
PROJEKT	GEZEICHNET	MP	2025
	GEPRÜFT	NS	08.05.2025
		MP	08.05.2025
ÄNDERUNGEN	INDEX		
	A		
	B		
	C		

BAUHERR:
Wasserversorgungen Sisslerfeld (Eiken, Sisseln, Stein, Münchwilen)

Legende	
	Glasfaserkabel primär
	Anschlüsse Industrie (SG-Netz sekundär)
	Steuerkabel
	Mietleitung Swisscom
	ATB Medienrohr
	WV-Signalkabel in gutem Zustand
	WV-Signalkabel in mässigem Zustand
	WV-Signalkabel in schlechtem Zustand
	Mietleitung Swisscom

Reservoir Langholz
Brauchreserve 700 m³
Lüschreserve 400 m³
Wasserspiegel 418.50 m ü. M.
Pumpe 1 650 l/min
Pumpe 2 650 l/min
Höhe 110 m

Reservoir Rüti
Brauchreserve 2200 m³
Lüschreserve 400 m³
Wasserspiegel 381.00 m ü. M.
Pumpe 1 1050 l/min
Pumpe 2 1050 l/min
Höhe 42 m

Reservoir Münchwilen
Brauchreserve 600 m³
Lüschreserve 600 m³
Wasserspiegel 421.50 m ü. M.
S3) Einbau
Füllstandssteuerung

Reservoir Berghalde
Brauchreserve 1700 m³
Lüschreserve 500 m³
Wasserspiegel 421.50 m ü. M.
S2) Einbau
Füllstandssteuerung

STPW Haufgarten
Pumpe 1 750 l/min
Pumpe 2 750 l/min
Höhe 21.5 m

STPW Oberdorf
Pumpe 1 750 l/min
Pumpe 2 750 l/min
Höhe 110 m

GWPW Bäumliacker
Pumpe 1 1980 l/min, Höhe 98 m
Pumpe 2 1980 l/min, Höhe 98 m
Pumpe 3 1980 l/min, Höhe 98 m
Pumpe 4 1980 l/min, Höhe 98 m
Pumpe 5 1980 l/min, Höhe 140 m
Web 282.00 m ü. M.

GWPW Agerte
Pumpe 1 3000 l/min
Pumpe 2 3000 l/min
Pumpe 3 3000 l/min

GWPW Hardwald
Pumpe 1 2000 l/min
Pumpe 2 2000 l/min
Pumpe 3 2000 l/min
Pumpe 4 2000 l/min
Pumpe 5 2000 l/min
Pumpe 6 2000 l/min
Pumpe 7 2000 l/min
Pumpe 8 2000 l/min
Pumpe 9 2000 l/min
Pumpe 10 2000 l/min
Pumpe 11 2000 l/min
Pumpe 12 2000 l/min
Pumpe 13 2000 l/min
Pumpe 14 2000 l/min
Pumpe 15 2000 l/min
Pumpe 16 2000 l/min
Pumpe 17 2000 l/min
Pumpe 18 2000 l/min
Pumpe 19 2000 l/min
Pumpe 20 2000 l/min
Pumpe 21 2000 l/min
Pumpe 22 2000 l/min
Pumpe 23 2000 l/min
Pumpe 24 2000 l/min
Pumpe 25 2000 l/min
Pumpe 26 2000 l/min
Pumpe 27 2000 l/min
Pumpe 28 2000 l/min
Pumpe 29 2000 l/min
Pumpe 30 2000 l/min
Pumpe 31 2000 l/min
Pumpe 32 2000 l/min
Pumpe 33 2000 l/min
Pumpe 34 2000 l/min
Pumpe 35 2000 l/min
Pumpe 36 2000 l/min
Pumpe 37 2000 l/min
Pumpe 38 2000 l/min
Pumpe 39 2000 l/min
Pumpe 40 2000 l/min
Pumpe 41 2000 l/min
Pumpe 42 2000 l/min
Pumpe 43 2000 l/min
Pumpe 44 2000 l/min
Pumpe 45 2000 l/min
Pumpe 46 2000 l/min
Pumpe 47 2000 l/min
Pumpe 48 2000 l/min
Pumpe 49 2000 l/min
Pumpe 50 2000 l/min
Pumpe 51 2000 l/min
Pumpe 52 2000 l/min
Pumpe 53 2000 l/min
Pumpe 54 2000 l/min
Pumpe 55 2000 l/min
Pumpe 56 2000 l/min
Pumpe 57 2000 l/min
Pumpe 58 2000 l/min
Pumpe 59 2000 l/min
Pumpe 60 2000 l/min
Pumpe 61 2000 l/min
Pumpe 62 2000 l/min
Pumpe 63 2000 l/min
Pumpe 64 2000 l/min
Pumpe 65 2000 l/min
Pumpe 66 2000 l/min
Pumpe 67 2000 l/min
Pumpe 68 2000 l/min
Pumpe 69 2000 l/min
Pumpe 70 2000 l/min
Pumpe 71 2000 l/min
Pumpe 72 2000 l/min
Pumpe 73 2000 l/min
Pumpe 74 2000 l/min
Pumpe 75 2000 l/min
Pumpe 76 2000 l/min
Pumpe 77 2000 l/min
Pumpe 78 2000 l/min
Pumpe 79 2000 l/min
Pumpe 80 2000 l/min
Pumpe 81 2000 l/min
Pumpe 82 2000 l/min
Pumpe 83 2000 l/min
Pumpe 84 2000 l/min
Pumpe 85 2000 l/min
Pumpe 86 2000 l/min
Pumpe 87 2000 l/min
Pumpe 88 2000 l/min
Pumpe 89 2000 l/min
Pumpe 90 2000 l/min
Pumpe 91 2000 l/min
Pumpe 92 2000 l/min
Pumpe 93 2000 l/min
Pumpe 94 2000 l/min
Pumpe 95 2000 l/min
Pumpe 96 2000 l/min
Pumpe 97 2000 l/min
Pumpe 98 2000 l/min
Pumpe 99 2000 l/min
Pumpe 100 2000 l/min